採水容器と採水方法について

- しばらく水を流した後に採水してください。配管内で滞留していた水を採水しないように注意してください。
- 保健所で採水容器を無料で貸し出していますので、事前に取りに来てください。
- 採水容器にアルコール等の消毒剤を使用しないでください。
- 洗剤等を使って採水容器を洗わないでください。
- 採水後、水は冷やしたままお早めにお持ちください。

［ 塩素消毒していない場合 ］

- 塩素消毒をしていない場合、採水容器は3種類です。

① 小さいポリ容器（細菌検査用、ハイポ無し）は、開封後そのまま200mL程度まで採水し、フタを確実に締めてください。指が容器内側に触れて汚染しないように注意してください。
※すすぎ洗いはしないでください。

② ガラス瓶は、検査をする水で一度すすぎ洗いをしてから肩位まで採水してください。

③ 大きいポリ容器は、検査をする水で一度すすぎ洗いをしてから肩位まで採水してください。

［ 塩素消毒している場合 ］

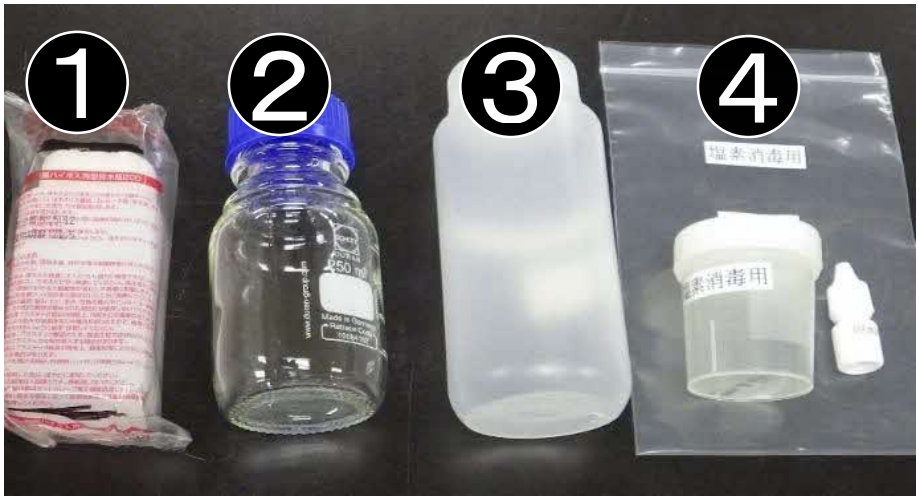

- 塩素消毒をしている場合、採水容器は4種類です

① 小さいポリ容器（細菌検査用、ハイポ入り）は、開封後そのまま200mL程度まで採水し、フタを確実に締めてください。指が容器内側に触れて汚染しないように注意してください。容器内にハイポが入っているので、採水しなおす場合は保健所まで新しい容器を取りに来て下さい。
※すすぎ洗いはしないでください。

② ガラス瓶は、検査をする水で一度すすぎ洗いをしてから肩位まで採水してください。

③ 大きいポリ容器は、検査をする水で一度すすぎ洗いをしてから肩位まで採水してください。

④ 小さいポリ容器（塩素消毒用）は、検査をする水で一度すすぎ洗いをしてから100mL程度採水してください。採水後すみやかに、付属試薬を3～5滴加え、フタを確実に締めた後、よく混ぜてください。付属試薬は直射日光を避けて涼しい場所で保管し、使用後は廃棄せず返却してください。